


平面図




舗装復旧図


①②配水管布設DIPφ75(100)
DP: 900




③④配水管撤去VPφ75(100)
DP: 1200




⑤⑥配水管撤去DIPφ75(100)
DP: 900




⑦⑧補強材設置DIPφ75(100)
DP: 900



⑨給水管布設φ20~φ50
掘削深: 900



案内図

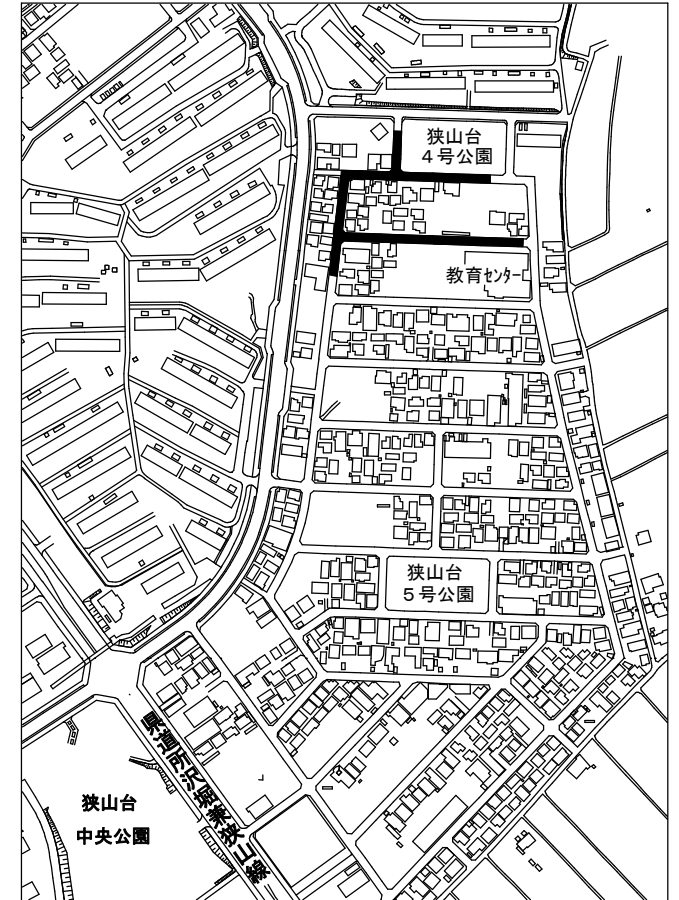

工事名称	市道H第18号線外3線給水管改良工事		
工事番号	R8—B・4—20		
設計年度	令和8年度	図面番号	2枚の内1
図面名称	平面図・舗装復旧図・案内図		
			縮 尺
			Free
狭山市上下水道部			

既設管継手耐震補強金具 φ100
フランジ耐震補強金具 φ100
FCD 両受短管 GX形 φ100
FCD 継輪 GX形 φ100
FCD フランジ付T字管 GX形 φ100×φ75
FCD フランジ短管 φ75×H150 (RF-GF)
FCD 補修弁 φ75×200mm (レバー付)
FCD 排気弁付消火栓 φ75mm
レジンコンクリート製下樹・鉄蓋 φ500×690H (鉄蓋表示：排水弁)
FCD 受挿 ヲリシム仕切弁 GX形 φ100
FCD 仕切弁蓋 中型 H=510～690 (管種・管径表示 キヤッ付)
FCD 座台 中型 H=70

FCD 受挿 ヲリシム仕切弁 GX形 φ100
FCD 仕切弁蓋 中型 H=510～690 (管種・管径表示 キヤッ付)
RC 座台 中型 H=70

FCD両受曲管 GX形 45° φ100 ～3
FCD曲管GX形 45° φ100

FCD 両受 ヲリシム仕切弁 GX形 φ100
FCD 仕切弁蓋 中型 H=510～690 (管種・管径表示 キヤッ付) ～2
RC 座台 中型 H=70 ～2
FCD二受T字管 GX形 φ100×φ75
FCD 挿入 ヲリシム仕切弁 GX形 φ100

FCD 両受曲管 GX形 45° φ75
FCD 曲管 GX形 45° φ75
FCD 受挿 ヲリシム仕切弁 GX形 φ75
FCD 仕切弁蓋 中型 H=510～690 (管種・管径表示 キヤッ付)
RC 座台 中型 H=70

G-Link撤去
FCD 両受短管 GX形 φ100

既設DIP φ150-DP0.9m

特押し撤去
短管2号接続

DIP φ100-DP:900

既設DIP φ100
DP0.9m

管径帽
水圧試験用

既設VP φ75

配管図

FCD 両受 ヲリシム仕切弁 GX形 φ75
FCD 仕切弁蓋 中型 H=510～690 (管種・管径表示 キヤッ付) ～2
RC 座台 中型 H=70 ～2
FCD フランジ付T字管 GX形 φ75×φ75
FCD フランジ短管 φ75×H150 (RF-GF)
FCD 補修弁 φ75×200 (レバー付)
FCD 排気弁付消火栓 φ75
レジンコンクリート製下樹・鉄蓋 φ500×690H (鉄蓋表示：排水弁)
FCD 受挿 ヲリシム仕切弁 GX形 φ75
FCD 継輪 GX形 φ75 ～2

DIP φ75-DP:900

既設管切断DIP φ75-2口

FCD 挿入 ヲリシム仕切弁 GX形 φ75
FCD 仕切弁蓋 中型 H=510～690 (管種・管径表示 キヤッ付)
RC 座台 中型 H=70

FCD 両受 ヲリシム仕切弁 GX形 φ100
FCD 仕切弁蓋 中型 H=510～690 (管種・管径表示 キヤッ付)
RC 座台 中型 H=70
FCD二受T字管 GX形 φ100×φ100
FCD挿入片落管 GX形 φ100×φ75

DIP φ75-DP:900

DIP φ75-DP:900

FCD 両受 ヲリシム仕切弁 GX形 φ75
FCD 仕切弁蓋 中型 H=510～690 (管種・管径表示 キヤッ付) ～2
RC 座台 中型 H=70 ～2
FCD フランジ付T字管 GX形 φ75×φ75
FCD フランジ短管 φ75×H150 (RF-GF)
FCD 補修弁 φ75×200 L (レバー付)
ステンレス製補修弁 φ75×200 L (レバー付)
ステンレス製地下式消火栓 φ75 単口
レジンコンクリート製下樹・鉄蓋 φ500×690H (鉄蓋表示：消火栓)
FCD 受挿 ヲリシム仕切弁 GX形 φ75


管径帽
水圧試験用

既設DIP φ150 DP:900


既設DIP φ150 DP:900

舗装復旧図


①②配水管布設DIP φ75 (100)
DP:900




③④配水管撤去VP φ75 (100)
DP:1200



⑤⑥配水管撤去DIP φ75 (100)
DP:900




⑦⑧補強材設置DIP φ75 (100)
DP:900



⑨給水管布設 φ20～φ50
掘削深:900



案内図

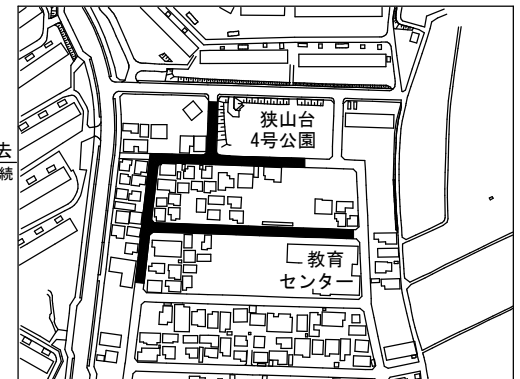

特押し撤去
短管2号接続

補強

工事名称	市道H第18号線外3線配給水管改良工事		
工事番号	R8-B-4-20		
設計年度	令和8年度	図面番号	2枚の内2
図面名称	配管図・舗装復旧図・案内図		
			縮 尺
			Free
狭山市上下水道部			